


**Job name:** Daily Meeting MO Unit1 18.8.2023

**Description:**

- แจ้งพบเห็นมีน้ำมันหกที่ Boiler unit3 Floor3 ให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขด้วย
- แจ้งมีการ Test Boiler Unit1 มีการ Drain แอม โมเนีย ไม่มีการแจ้งพากลึงพากลจนที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะ Test อะโรบรบกวนให้แจ้งก่อนล่วงหน้า
- เน้นย้ำ Man Hole ต่างๆ ถ้าไม่ได้เข้าไปปฏิบัติงานให้ปิดหรือแขวนป้ายห้ามเข้าไว้
- สื่อสารเรื่องการเป่าฝุ่นให้ช่วยกันบอกทีมงานให้ระมัดระวังคนที่อยู่รอบๆด้วย
- สื่อสารการรายงาน UA, UC, Near miss ได้ทำการแก้ไข Link ให้แล้วให้ทุกบริษัทช่วยกันรายงานให้มากขึ้น
- แชรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานกรณีพนักงาน LPT เป็นลม และ ให้ทุกบริษัทช่วยกันคัดกรองทีมงานของตนเองให้ดีก่อนเข้าปฏิบัติงาน

**Picture**

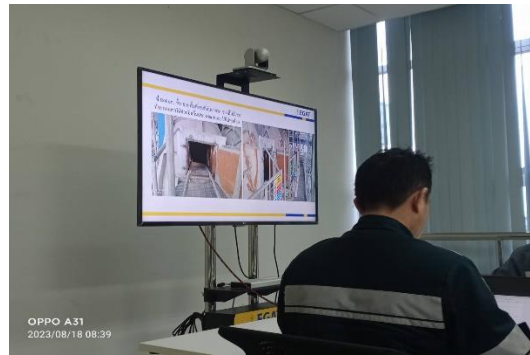

**Remark:**


**Date:** 18.8.2023

**Job name:** Toolbox talk and safety ก่อนเริ่มงาน Remove Insulation Lagging ผนัง SSC Boiler Unit1

**Description:**

- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่ของทีมงาน
- เน้นย้ำก่อนทำงานทุกครั้งต้องปูผ้าใบกันของตก
- เน้นย้ำผู้ปฏิบัติงานต้องสื่อสารกันให้มากขึ้น และ ระวังอันตรายจากของตกหล่นจากด้านบน
- ทบทวนอันตรายในการทำงานบนที่สูงเน้นย้ำการปูผ้าใบกันของตก และ สวมใส่ Safety Full Body Harness
- เน้นย้ำทำความสะอาดทุกครั้งหลังเสร็จงาน

**Picture**

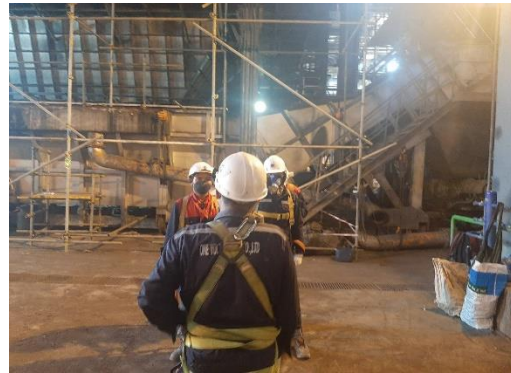

**Remark:**

**Date:** 18.8.2023

**Job name:** Toolbox talk and safety ก่อนเริ่มงาน Installation Insulation Lagging Cold Gas Fan A Unit1

**Description:**

- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่ของทีมงาน
- ทบทวนอันตรายในการทำงานบนที่สูงเน้นย้ำการผูกผ้าใบกันของตก และ สวมใส่ Safety Full Body Harness
- เน้นย้ำให้ระมัดระวัง อุปกรณ์ของ โรงไฟฟ้าไม่ให้เสียหาย
- เน้นย้ำกาใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น
- เน้นย้ำทำความสะอาดทุกครั้งหลังเลิกงาน

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 18.8.2023

**Job name:** ฝึการะวังงาน Remove insulation Lagging ผนัง SSC Boiler Unit1

**Description:**

- ล้อมบริเวณ ติดป้ายบ่งชี้งาน ไม่ให้ทีมงานอื่นผ่านบริเวณข้างล่างที่ทำงาน
- ให้ทีมงานปูผ้าใบก่อนเริ่มงานเพื่อระวังของตก
- ให้ระมัดระวังทีมงานสวมใส่ PPE ตลอดเวลา เพาะอาจมีของตกลงมาจากข้างบน
- ค่อยบอกทีมงานให้ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังห้ามทำของตกหล่น และ ทำความสะอาดหลังเลิกงาน
- ห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์อื่น และ ระวังไม่ให้ทีมงานทำอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าเสียหาย

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 18.8.2023

**Job name:** Installation Insulation Lagging Cold Gas Fan A FGD Unit1

**Description:**

- ตรวจสอบสภาพพื้นที่ทำงาน รื้อมบริเขต ติดป้ายเตือน
- เฝ้าระวังการทำงานของทีมงานเพราะมีหลายหน่วยงานทำงานบริเวณใกล้เคียง
- ติดป้ายขังงาน และ ให้ทีมงานปูผ้าใบกันของตกก่อนเริ่มงาน
- เฝ้าระวังจุดที่มีความเสี่ยงสูง และ คอยแนะนำทีมงานให้คล้องเกี่ยว Safety Full Body Harness
- ห้ามไม่ให้ทีมงานโยนของให้กัน โดยเด็ดขาด
- ทำความสะอาดหลังเลิกงาน

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 18.8.2023

**Job name:** เฝ้าระวังงาน ขน Insulation ไปเก็บไว้ Steam Turbine Unit1 Floor2

**Description:**

- ค่อยเฝ้าระวังให้คนขับรถส่งสัญญาณบีบแตรเดินหน้าถอยหลัง และ เปิดไฟหน้ารถ
- ค่อยขนดูการวางของ ไม่ให้กีดขวางทางเดิน และ การทำงานของบริษัทอื่น
- เฝ้าระวังจุดที่มีความเสี่ยงสูงในการขนย้าย โดยเฉพาะบันได
- ดูการจัดวาง Insulation ให้เป็นระเบียบไม่ให้ขวางทางเดินรื้อมา-แดง ติดป้ายบ่งชี้

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 18.8.2023

**Job name:** ฝักระวังงาน ขน Insulation ไปเก็บไว้ ESP Unit 1

**Description:**

- ค่อยฝักระวังไม่ให้จอตลอดขางทางเดินให้คนขับรถส่งสัญญาณบีบแตรเดินหน้าถอยหลัง และ เปิดไฟหน้ารถ
- แนะนำทีมงานให้ใช้เส้นทางที่ไม่มีสิ่งกีดขวางในการขนย้าย Insulation
- ดูแลการจัดวาง Insulation ให้เป็นระเบียบไม่ให้ขางทางเดินรื้อมาว-แดง ติดป้ายบ่งชี้

**Picture**



**Remark:**


**Date:** 18.8.2023

**Job name:** ปิด Work Order งาน Installation Expantion Joint Unit1

**Description:**

- Work Order Duct Inlet ESP Unit1
- Work Order FD Fan A Unit1
- Work Order Outlet FGD Unit1
- Work Order ID Fan Unit1
- ปิดงาน และ ปลด Tage แดง กับทาง Operator

**Picture**

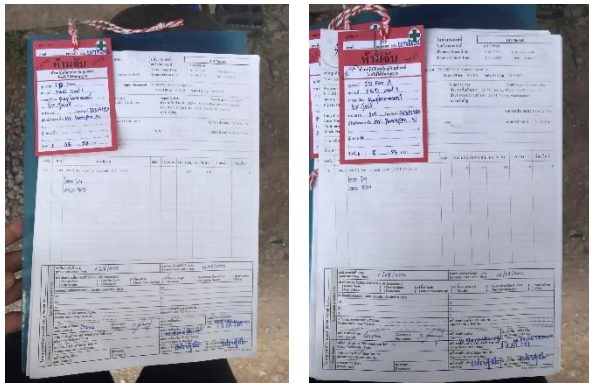

**Remark:**

**Date:** 18.8.2023



**Job name:** ฝ้าระวังงาน ขน Insulation ไปเก็บไว้ Boiler Unit1 Floor3 and Floor7

**Description:**

- ค่อยฝ้าระวังให้คนขับรถส่งสัญญาณบีบแตรเดินหน้าถอยหลัง และ เปิดไฟหน้ารถ
- ค่อยนดูการใช้ลิฟท์ ไม่ให้ก๊ีบขวางคนที่ต้องการ ใช้ลิฟท์
- ฝ้าระวังจุดที่มีความเสี่ยงสูง และ คอยแนะนำทีมงานให้ค้องเกี่ยว Safety Full Body Harness
- ดูการจัดวาง Insulation ให้เป็นระเบียบไม่ให้ขวางทางเดินร้อมขาว-แดง ติดป้ายบ่งชี้

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 18.8.2023