
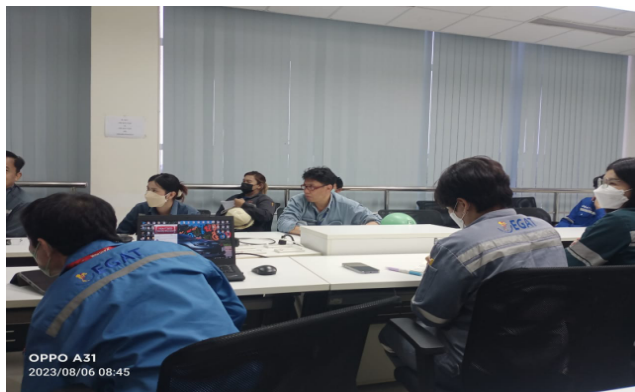
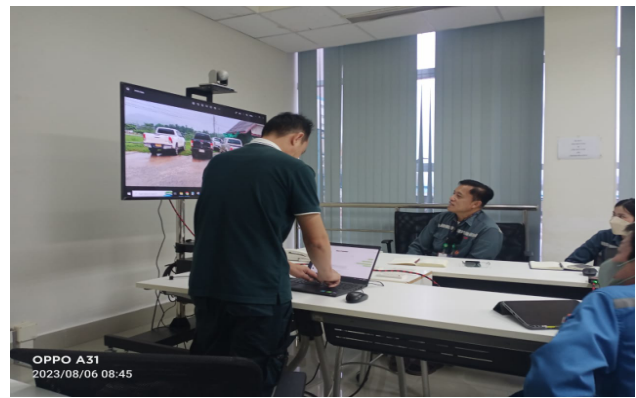


Job name: Daily Meeting MO T1 06.8.2023

Description:

- ขอความร่วมมือทุกบริษัทการประเมิน JSA ให้รัดกุม และ ทบทวนการประเมิน JSA พร้อมแนบเอกสารเปิดงานให้ operator เช่นชื่อ
- เน้นย้ำการเข้าออกโรงไฟฟ้าถ้ามีฝนตกสามารถนั่งรถเข้าไปส่งที่ปฏิบัติงานได้
- เน้นย้ำการส่ง safety talk ก่อนเริ่มงานให้ talk ตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้ให้ และ ให้ทุกบริษัทส่งทุกวัน
- แชร่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับงานไฟฟ้า พร้อมให้ทุกบริษัทระมัดระวังในการใช้ไฟฟ้าด้วย
- เน้นย้ำการขั้วชีรตให้เปิดไฟ และ ให้ระมัดระวังเพาะมีฝนตกอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
- รปลก ขอความร่วมมือในการห้าม ไซ้รมในพื้นที่โรงไฟฟ้า
- แจ้งทุกบริษัทการวางของให้จัดให้เป็นระเบียบ และมีป้ายบางชี้ติดหน้างาน
- แจ้งแผนงานจากงาน Ym เป็นงาน MO unit1

Picture

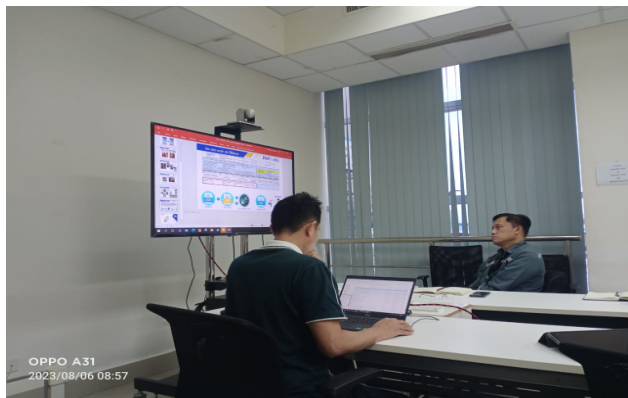

Remark:

Date: 6.8.2023

Job name: Tool box talk and Safety talk ก่อนเริ่มงาน Installation Ex joint IDF 1A

Description:

- ทบทวนขั้นตอนการทำงานประเมินสภาพอากาศและปูผ้าใบกันฝนด้านบน
- แบ่งหน้าที่ของแต่ละคน
- เน้นย้ำการทำงานบนที่สูง ต้องสวมใส่ safety full body harness ทุกครั้ง
- เน้นย้ำการปูผ้าใบกันของตกลงเบื้องล่าง
- ทบทวนการใช้อุปกรณ์มือกลมต่างๆและอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องห่างจากน้ำ

Picture



Remark:


Date: 6.8.2023

Job name: Toolbox talk and safety talk ก่อนเริ่มงาน Cleaning Ex join ESP Unit1

Description:

- ทบทวนสภาพอากาศ และ วางแผนงานทำงานคุมผ้ากันฝน
- เน้นย้ำการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ หินเจียรให้มีความระมัดระวัง
- ทบทวนขั้นตอนการทำงานของแต่ละคน
- ทบทวนอุปกรณ์ PPE ในงานเจียร
- เน้นย้ำการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องห่างจากน้ำ

Picture

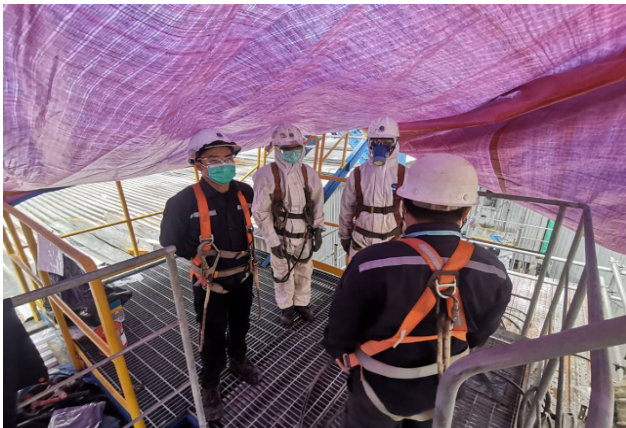

Remark:

Date: 6.8.2023

Job name: Toolbox talk and safety talk ก่อนเริ่มงาน insulation ESP hopper Unit1/

Description:

- แบ่งจัดปฏิบัติงานของแต่ละทีม
- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- ทบทวนอันตรายต่างๆจากสถานที่ทำงาน
- ทบทวนการทำงานที่ซับซ้อนกับบริษัทอื่น

Picture



Remark:

Date: 6.8.2023

Job name: Toolbox talk and safety talk ก่อนเริ่มงาน เข้าสายไฟAtuator Rotork IDF 1A

Description:

- ทบทวนสภาพอากาศ และ พื้นที่ปฏิบัติงานไม่ให้โดนน้ำ
- ทบทวนแผนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่แต่ละคน
- ทบทวนอันตรายของงาน
- ทบทวนอันตรายจากการใช้ไฟฟ้า

Picture



Remark:

Date: 6.8.2023

Job name: Toolbox talk and safety talk ก่อนเริ่มงาน Insulation ผนังSSC boiler unit1

Description:

- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- ทบทวนการปฏิบัติงานบนที่สูง
- ทบทวนอันตรายของทำงานบนที่สูง
- ทบทวนการปูผ้าใบก่อนเริ่มงานเพื่อกันของตกลงข้างล่าง

Picture



Remark:

Date: 6.8.2023

Job name: เข้าหน้างาน Installation Ex Joint IDF 1A Unit1

Description:

- รื้อมบริเขตกันพื้นที่ทำงาน
- ติดป้ายบางชิ้นงาน
- ให้ทีมงานคุมผ้ากันฝน และ ปูผ้าใบ พร้อมสวมใส่ Full body harness ตลอดการทำงาน
- ดูปกรณ์สายลมให้เป็นระเบียบ
- เฝ้าระวัง และ คอยเตือนทีมงานให้ระวังในการทำงานบนที่สูง
- ดุสายไฟฟ้าให้ห่างจากน้ำ

Picture



Remark:

Date: 6.8.2023



OVS Daily Report




One Volts Service Co.,Ltd.
9/230 Soi Watcharapol 3 Intersection 3
Sub-district Klong Thanon District Sai Mai
Bangkok 10220 Tel:089-488-1651

Job name: เข้าหน้างาน cleaning Ex joint ESP Unit1

Description:

- กั้นเบรชเขตติดป้ายบ่งชี้รั้วของตึก
- ให้ทีมงานปูผ้าใบกันของตึก และ คมผ้ากันฝน
- อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องไม่โดนน้ำ
- ให้ทีมงานสวมใส่อุปกรณ์ safety full body harness ตลอดการปฏิบัติงาน

Picture

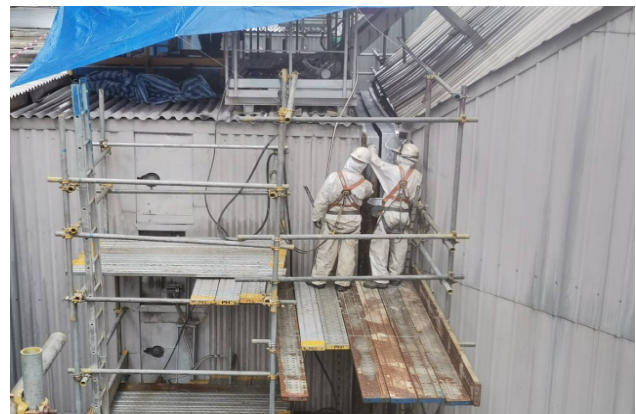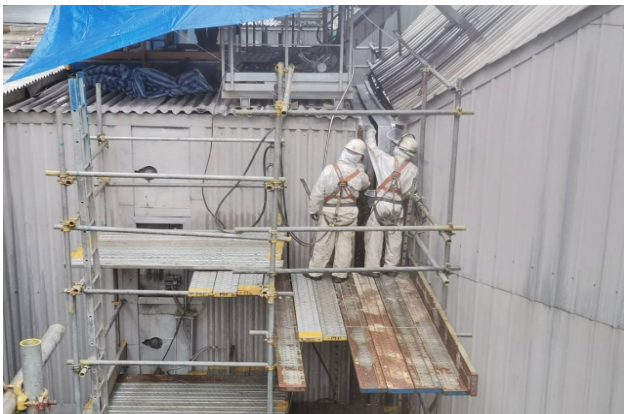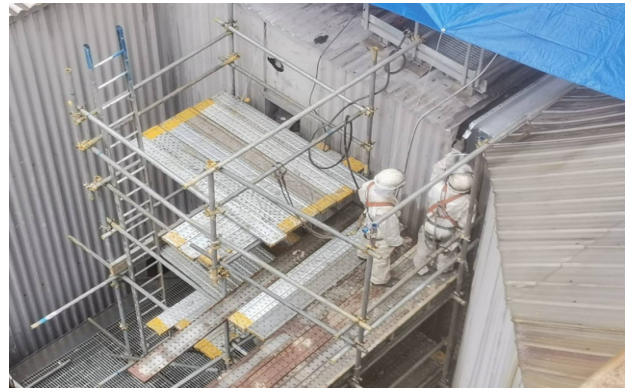

Remark:

Date: 6.8.2023

Job name: เข้าหน้างาน Remove Insulation lagging ESP Hopper Unit1

Description:

- ร้อมบริเขตกันพื้นที่ด้านร่างไม่ให้คนเดินผ่านจุดทำงานตรวจแท็กนั่งร้าน
- ให้ทีมงานสวมใส่ safety Full body harness ตลอดเวลาการทำงานบนที่สูง
- ปูผ้าใบก่อนเริ่มทำการรื้ออินซูลู
- การจัดเก็บของต้องห้ามขวางทางเดินและติดป้ายบงชี้
- ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน

Picture



Remark:

Date: 6.8.2023

Job name: เข้าหน้างาน เดินสายไฟเข้าActuator ID Fan 1A

Description:

- ตรวจสอบพื้นที่ก่อนทำงานต้องไม่เปียก
- การนำใช้ไฟฟ้าสายไฟต้องห่างจากน้ำ
- คอยกันคนไม่เกี่ยวข้องของไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ทำงาน
- กันพื้นที่ปฏิบัติงาน

Picture



Remark:


Date: 6.8.2023

Job name: เข้าทำงาน Remove Insulation lagging ผนังSSC boiler unit1

Description:

- รื้อมบรเขตการทำงานด้านร่างไม่ให้คนผ่าน
- ให้ทีมงานสวมใสSafety Full body harness ต่อกงานทำงานบนที่สูง
- ปูผ้าใบกันของตกลงสู่เบื้องล่าง
- ค่อยดูแสงสว่างต้องเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

Picture

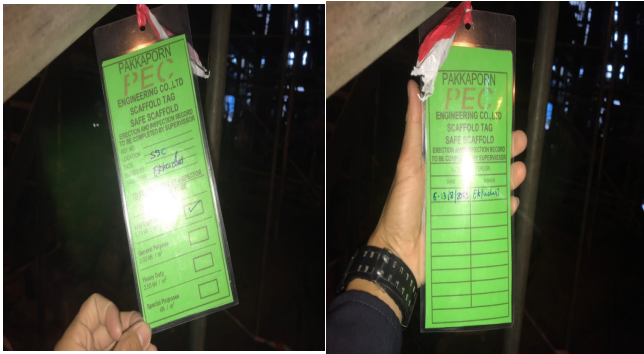

Remark:

Date: 6.8.2023